


Габаритный чертёж шкафа, оборудование, устанавливаемое на шкаф условно не показано.



ООО «Технодизайн-М»

Справ. № _____
Перв. примен. _____


Изд. № _____
Взам. инв. № _____
Подп. и дата _____
Изд. № _____
Подп. и дата _____

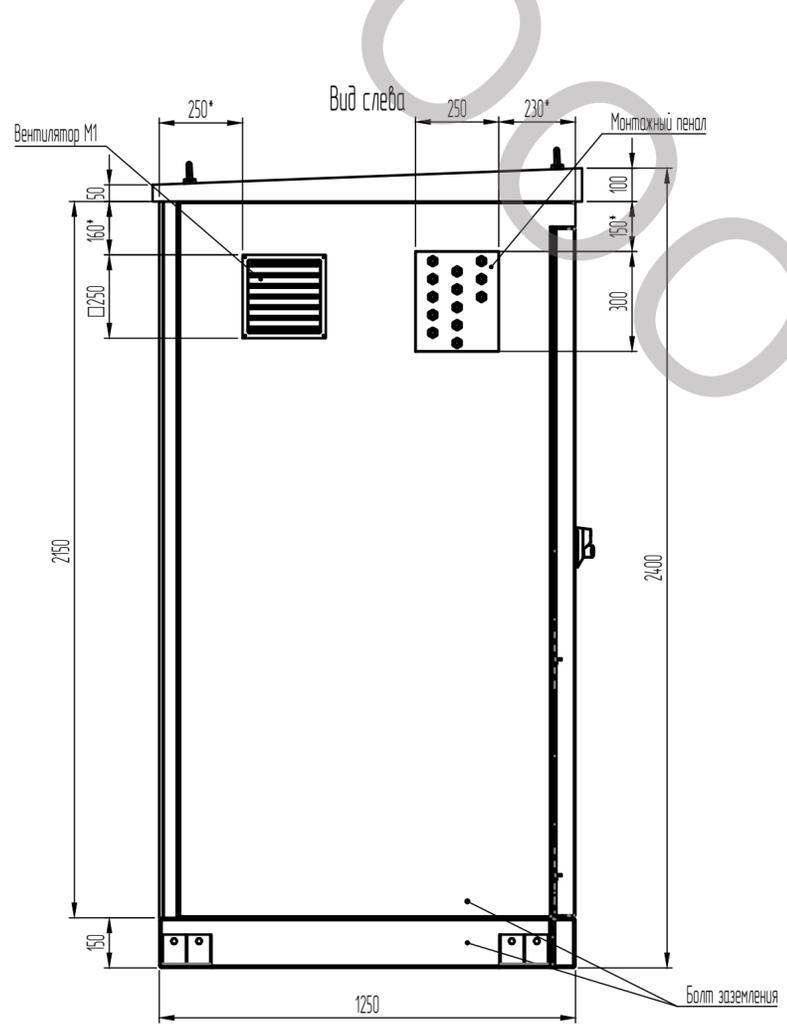

Монтажная панель для установки оборудования
Монтажная панель для установки оборудования





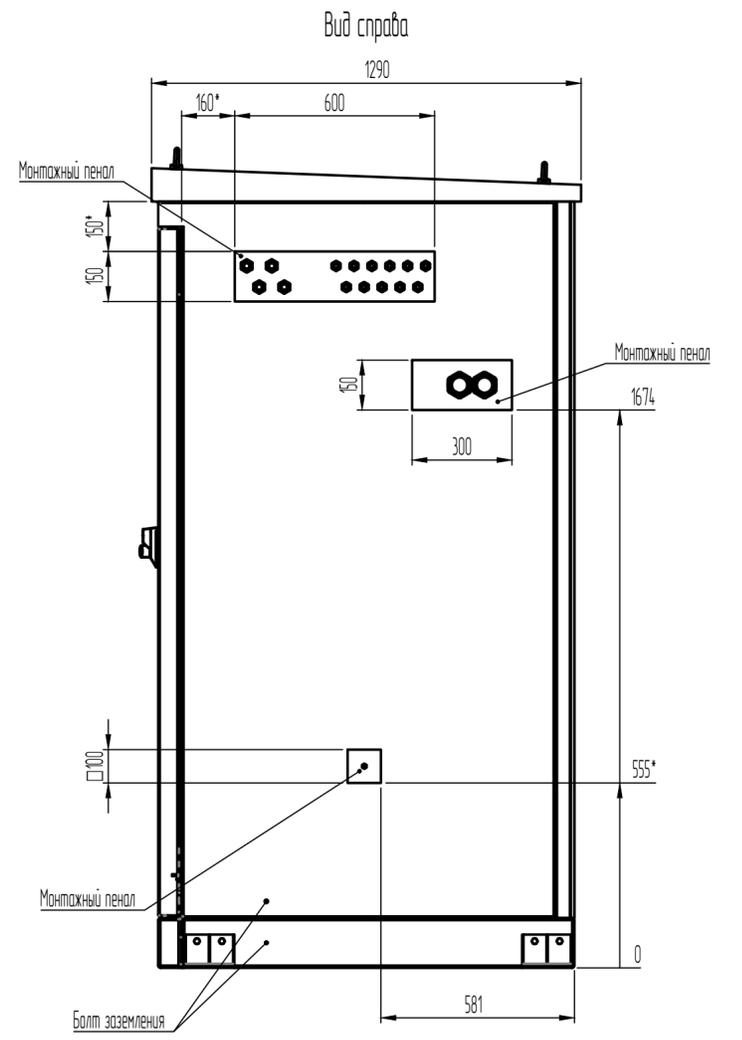
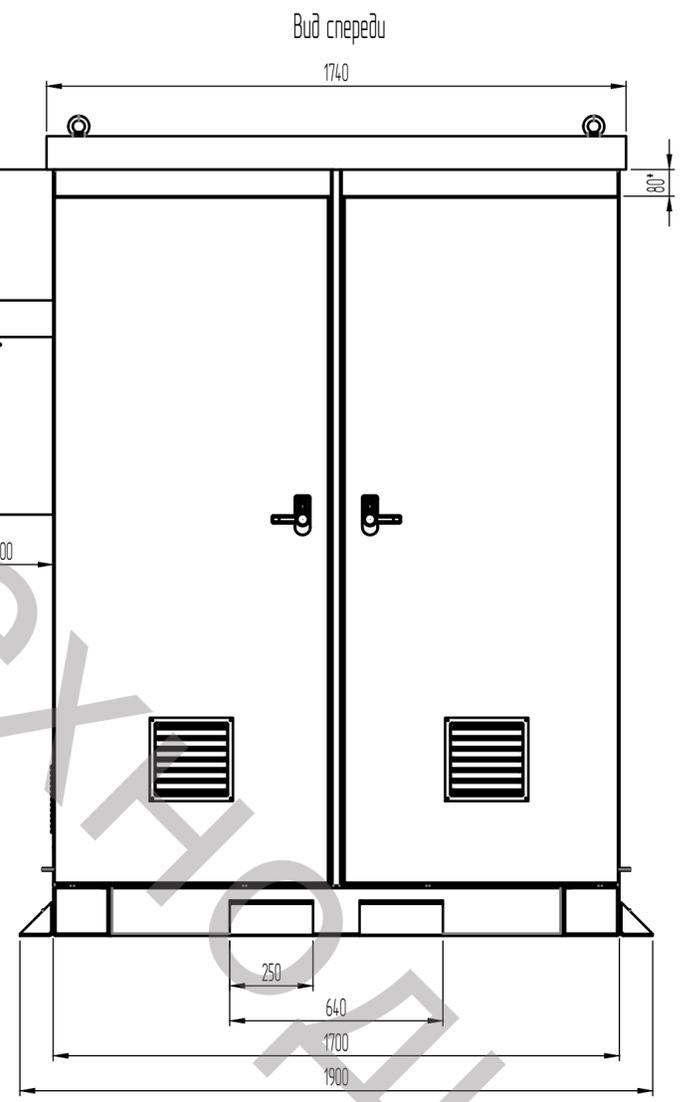


Г-Г
см. лист 2

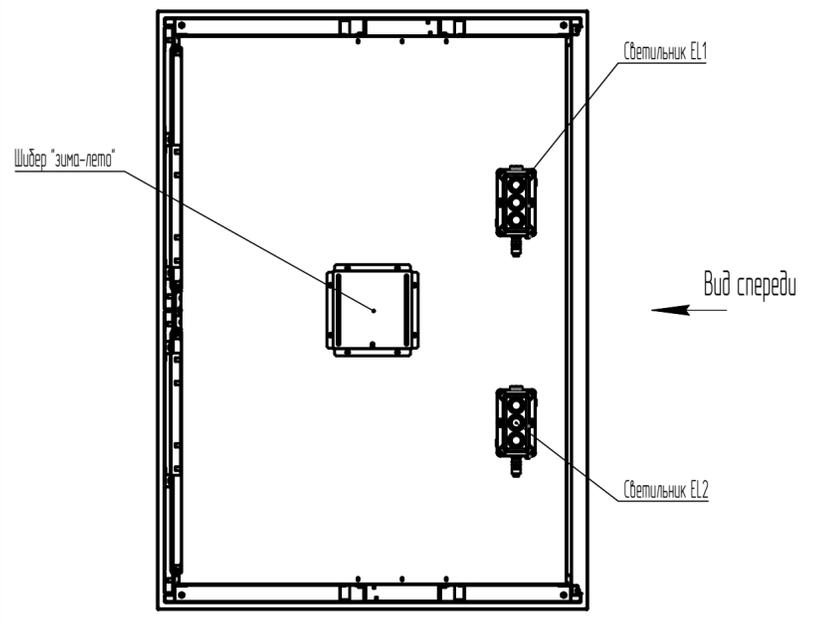

*Размер для справки.

				ТДМ.827.ТШВ-221713			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:15
Проб.					Лист 1	Листов 2	
Т.контр.					ООО «Технодизайн-М»		
Н.контр.							
Чтв.							

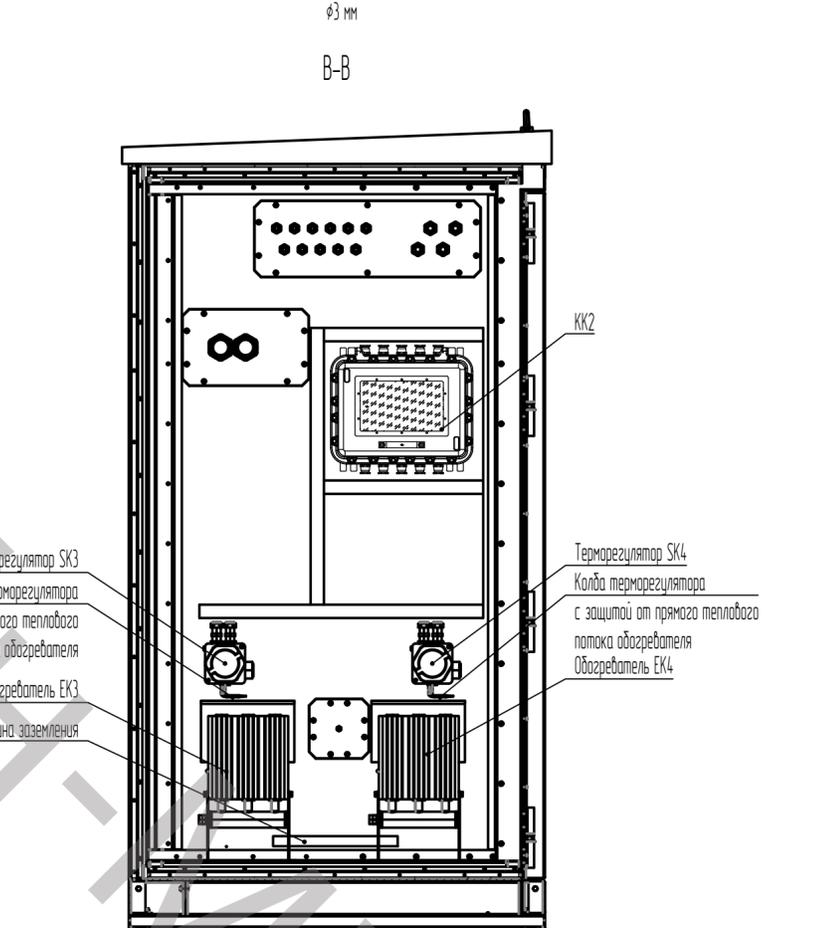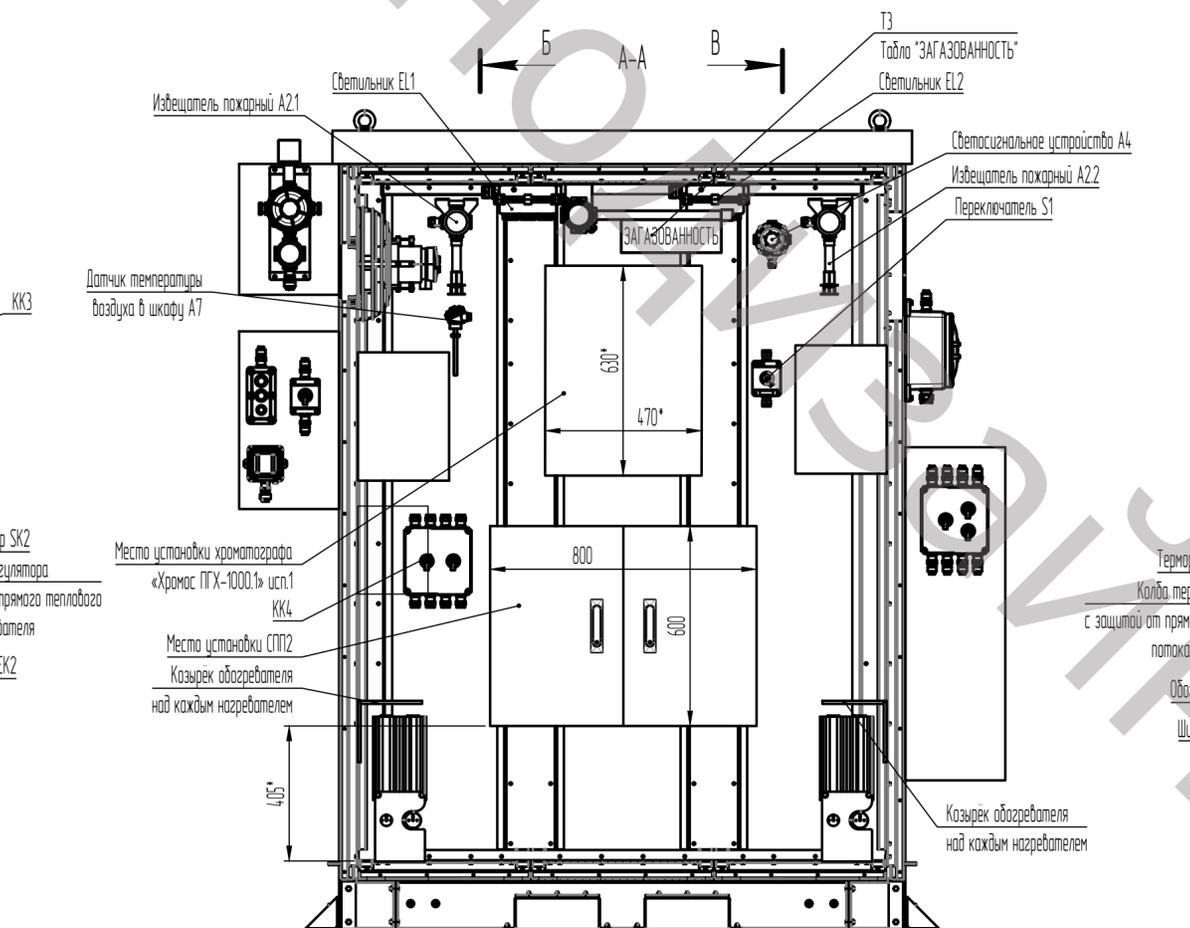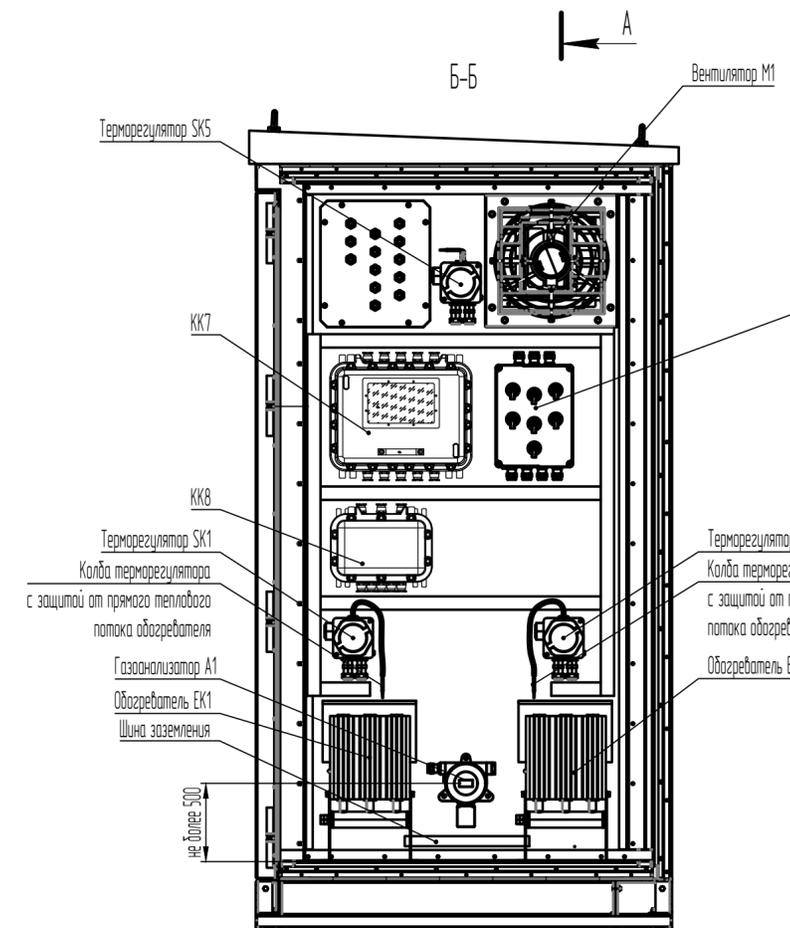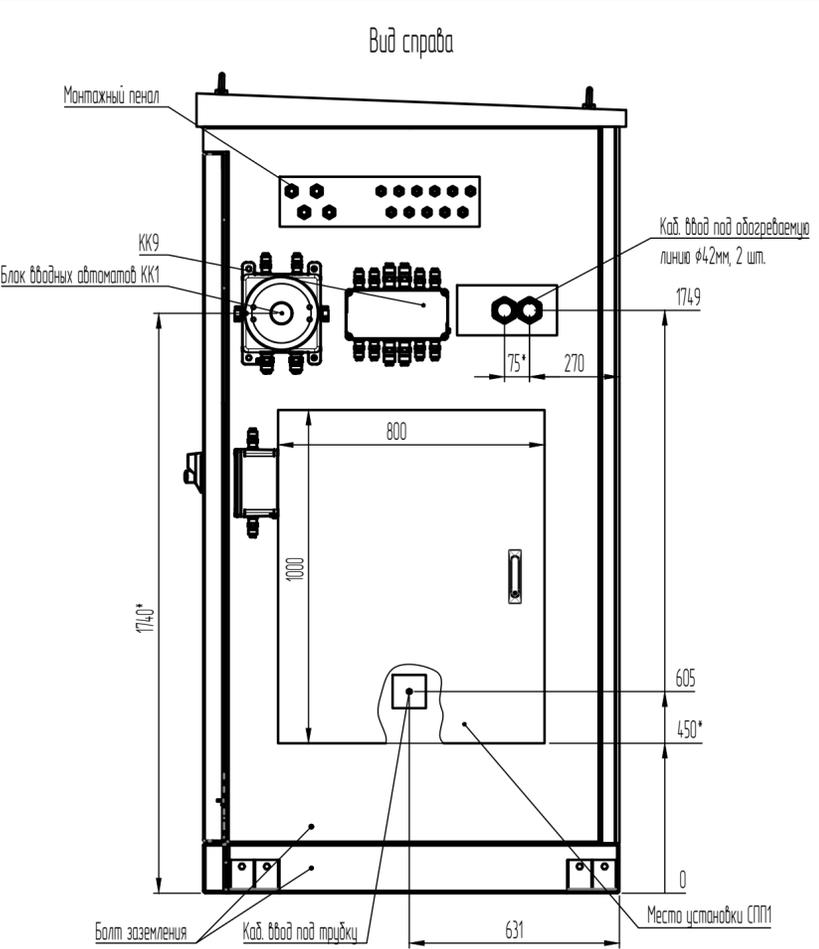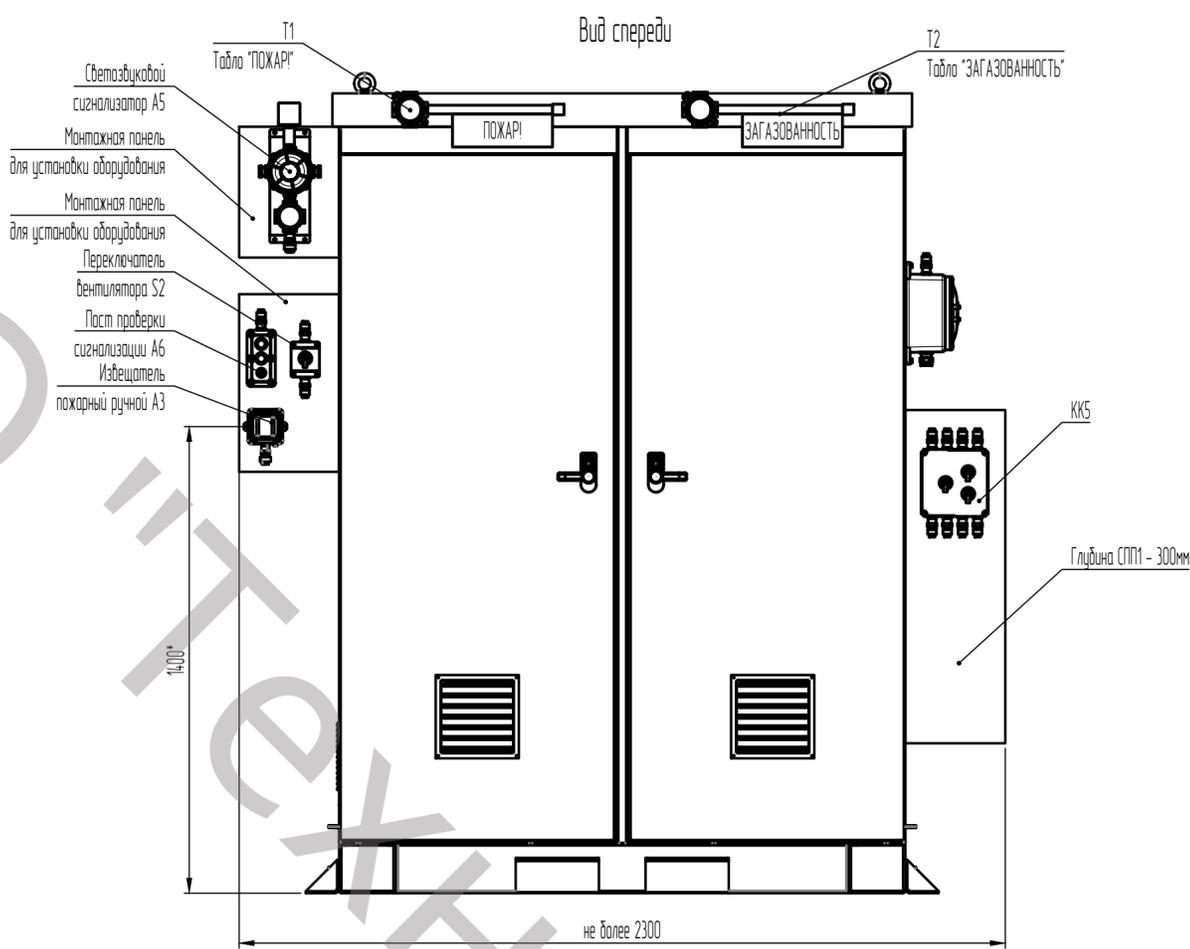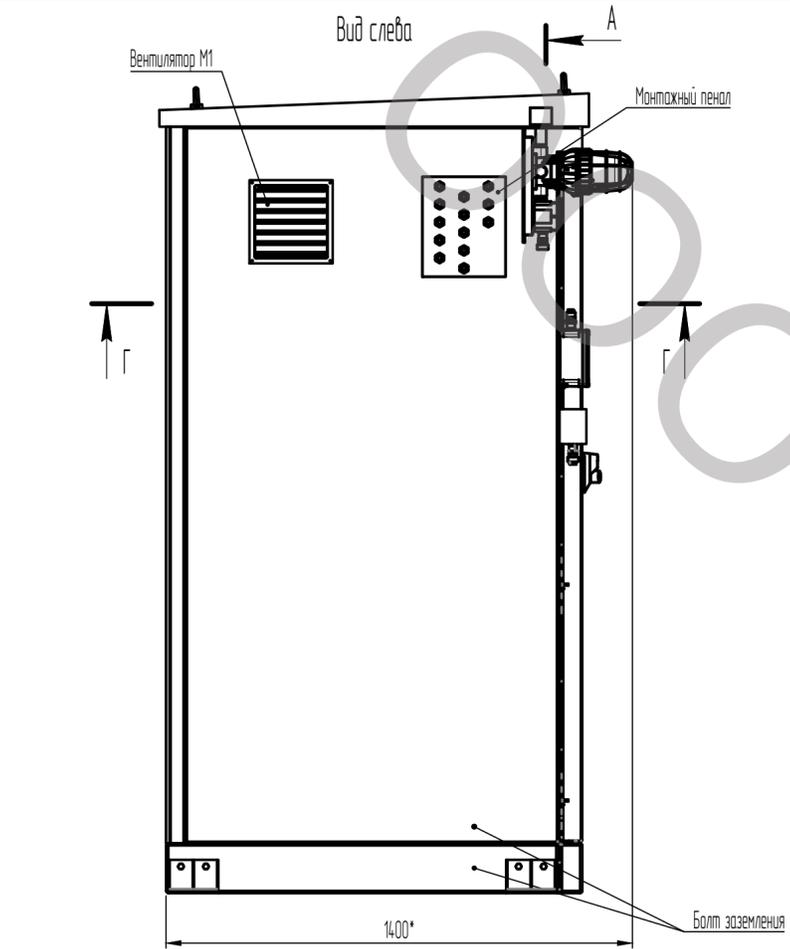

*Размер для справки.
Для прокладки кабеля внутри шкафа использовать металлические лотки.